

Prescrizioni

Caratteristiche materiali:
 - ACCIAIO S275 JR per profili laminati a caldo (IPE, HE, UHP)
 - ACCIAIO S235 JR per altri profili laminati, tubolari e piatti
 - ACCIAIO INOX UNI EN 1.4301 (AISI 304) per lamiere, quanti di cerchio


Saldature
 Procedimenti qualificati WPS secondo normative vigenti

Viti e bulloni
 Viti in acciaio inox classe A2-70 per i collegamenti tra profili
 Viti in acciaio classe 8.8 per altri collegamenti
 Tipo di serraggio non controllato secondo EN 15048

Trattamenti superficiali
 Zincatura a caldo su acciaio S235 / S275

Guarnizioni di tenuta orizzontale e verticale
 - Profili in gomma neoprenica 60sh
 - Polizze 1000

Tolleranze:
 Tolleranze dimensionali di fabbricazione e montaggio secondo UNI EN 1090-2:2001 ESSENZIALI
 Tolleranze sulle misure: ± 2 mm.

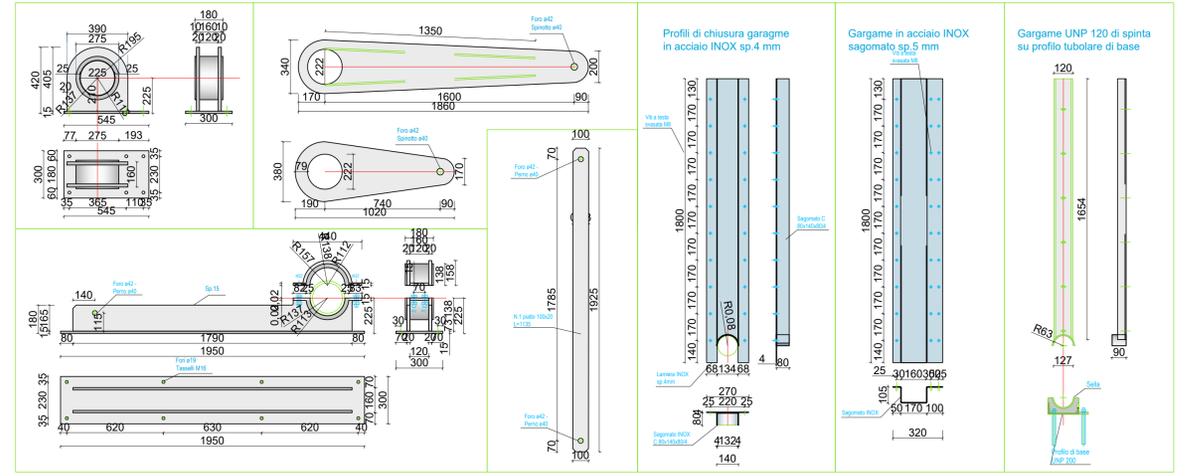

COMUNE DI VENEZIA

ACQUE RISORGIVE
CONSORZIO DI BONIFICA

Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA - cod. fisc. 94072730271 - tel. 0415459111
 web: www.acquarisorgive.it
 e-mail: consorzio@acquarisorgive.it
 pec: consorzio@pec.acquarisorgive.it

PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI VENEZIA
 SCHEDA CRITICITA' N. 43

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA ERACLITO

PROGETTO ESECUTIVO
 (COMPRESIVO DEL PROGETTO DEFINITIVO)

02.06.00 - PARATOIA A VENTOLA

PROGETTO AR098 ESE

DATA	ELABORATO	REDDIGE	VERIFICA	APPROVA
29 MAGGIO 2023				
2	18 GEN 2024 AGGIORNAMENTO CARTIGLIO	F. Veronese	P. Zanette	P. Zanette
0	29 MAG 2023 PRIMA EMISSIONE	L. Gardellin	P. Zanette	C. Bendicoricho